


KU OBJEKTU NEBOLI DODANÉ REÁLNE STAVEBNÉ
PODKLADY. ROZMERY MIESTNOSTÍ SÚ
ODHADOVANÉ. NIE JE ICH MOŽNÉ POVAŽOVAŤ ZA
REÁLNY STAVEBNÝ PODKLAD!

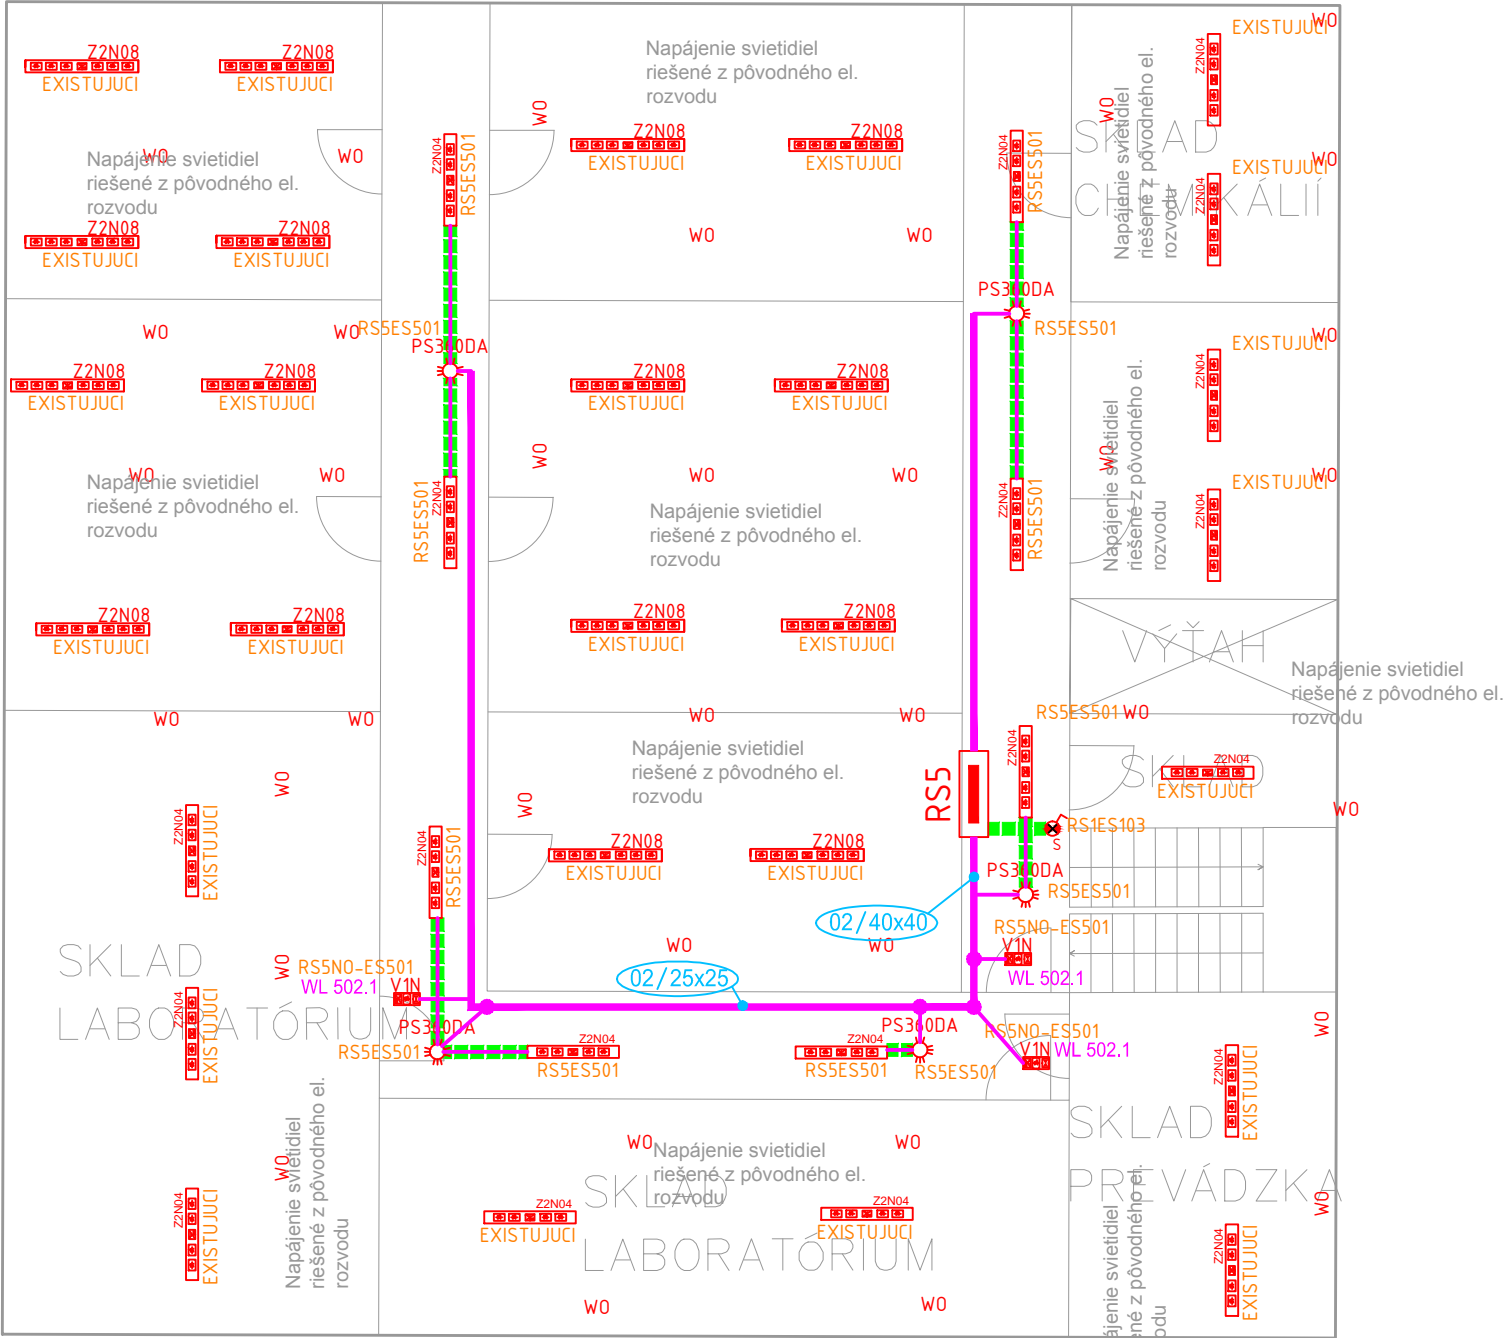

ROZVÁDZAČ RS5 (doplnenie)

pr. obvod	kábel	spotrebič
existujúca prístrojová náplň		
5NP		
WL501	CYKY J 3 x 1,5 mm2	svetlo 5NP
WL502	CYKY J 3 x 1,5 mm2	svetlo 5NP
WL503.1	CYKY J 3 x 1,5 mm2	svetlo núdzové cez kontakt FA501

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
= 24V

OCHRANA PRED ZĀSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPĀJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napĀjania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITĀ ALEBO ZOSILENĀ ISOLĀCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:
zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPĀTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

POZNĀMKA:

Svietidlá s označením "Existujúci" budú napojené z existujúcich prúdových obvodov,
vrátane kabeláže.
Ostatné svietidlá a káblové rozvody vrátane uchytenia káblov sú nové!
V rozvĀdzači RS5 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "PrehĀdovĀ
schéma rozvĀdzača RS5".

-	-	-	-	-	-
Č. R.	DĀTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL
PEČIATKA A PODPIS:			PEČIATKA A PODPIS:		
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:			PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTĀLCIA:		
Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA			Ing. OLĀGA SEKEREŠOVĀ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCUR MILOSLAV PĀLKA		
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:			ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTĀLCIA:		
Ing. JURAJ GALL			Ing. OLĀGA SEKEREŠOVĀ		
INVESTOR:			ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA		
DUSLO, a.s., 927 03 ŠĀĽĀ			6172 16 15 LIGHTECH		
AKCIA:			MIERKA:		
6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK			1:100		
NĀZOV OBJEKTU:			ČÍSLO OBJEKTU:		
SOCIĀĽNA BUDOVA			32-19		
PRÍĽOHA:			ARCHÍVNE ČÍSLO:		
5. NADZEMNÉ PODĽAŽIE			32-19-449		
			ČÍSLO PRÍĽOHY:		
			E13		

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stĀva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“