

PREHL'ADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RSN1 (doplnenie)

POZNÁMKY:

Rozvádzač RSN1 je existujúci oceľoplechový rozvádzač  
pod omietku  
min. 56 modulov  
IP 44/20  
prívod, vývody zhora  
In = 32A

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V


OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:


Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)  
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:  
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:  
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPĀTIE SELV a PELV (kapitola 414)  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

-	-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS:		PEČIATKA A PODPIS:		<div><div>LIGHTECH</div><div>PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE</div><div>LIGHTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lightech@lightech.sk http://www.lightech.sk</div></div>		
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. SEKEREŠOVÁ OĽGA Ing. GAJDOŠ STANISLAV Ing. VINCÚR BRANISLAV PÁLKA MILOSLAV	DÁTUM:	10 / 2016	
				OKRES:	ŠAĽA	
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	209-15	
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. SEKEREŠOVÁ OĽGA	STUPEŇ:	RPD	
INVESTOR:	DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA	6172 16 15 LIGHTECH	FORMÁT:	8 x 2A4	
AKCIA: 6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK				MIERKA:		
NÁZOV OBJEKTU: MLYNICA DOLOMITU				ČÍSLO OBJEKTU:	31-02	
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	31-02-419	
PRÍLOHA: PREHL'ADOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RSN1				ČÍSLO PRÍLOHY:	F1	
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.						




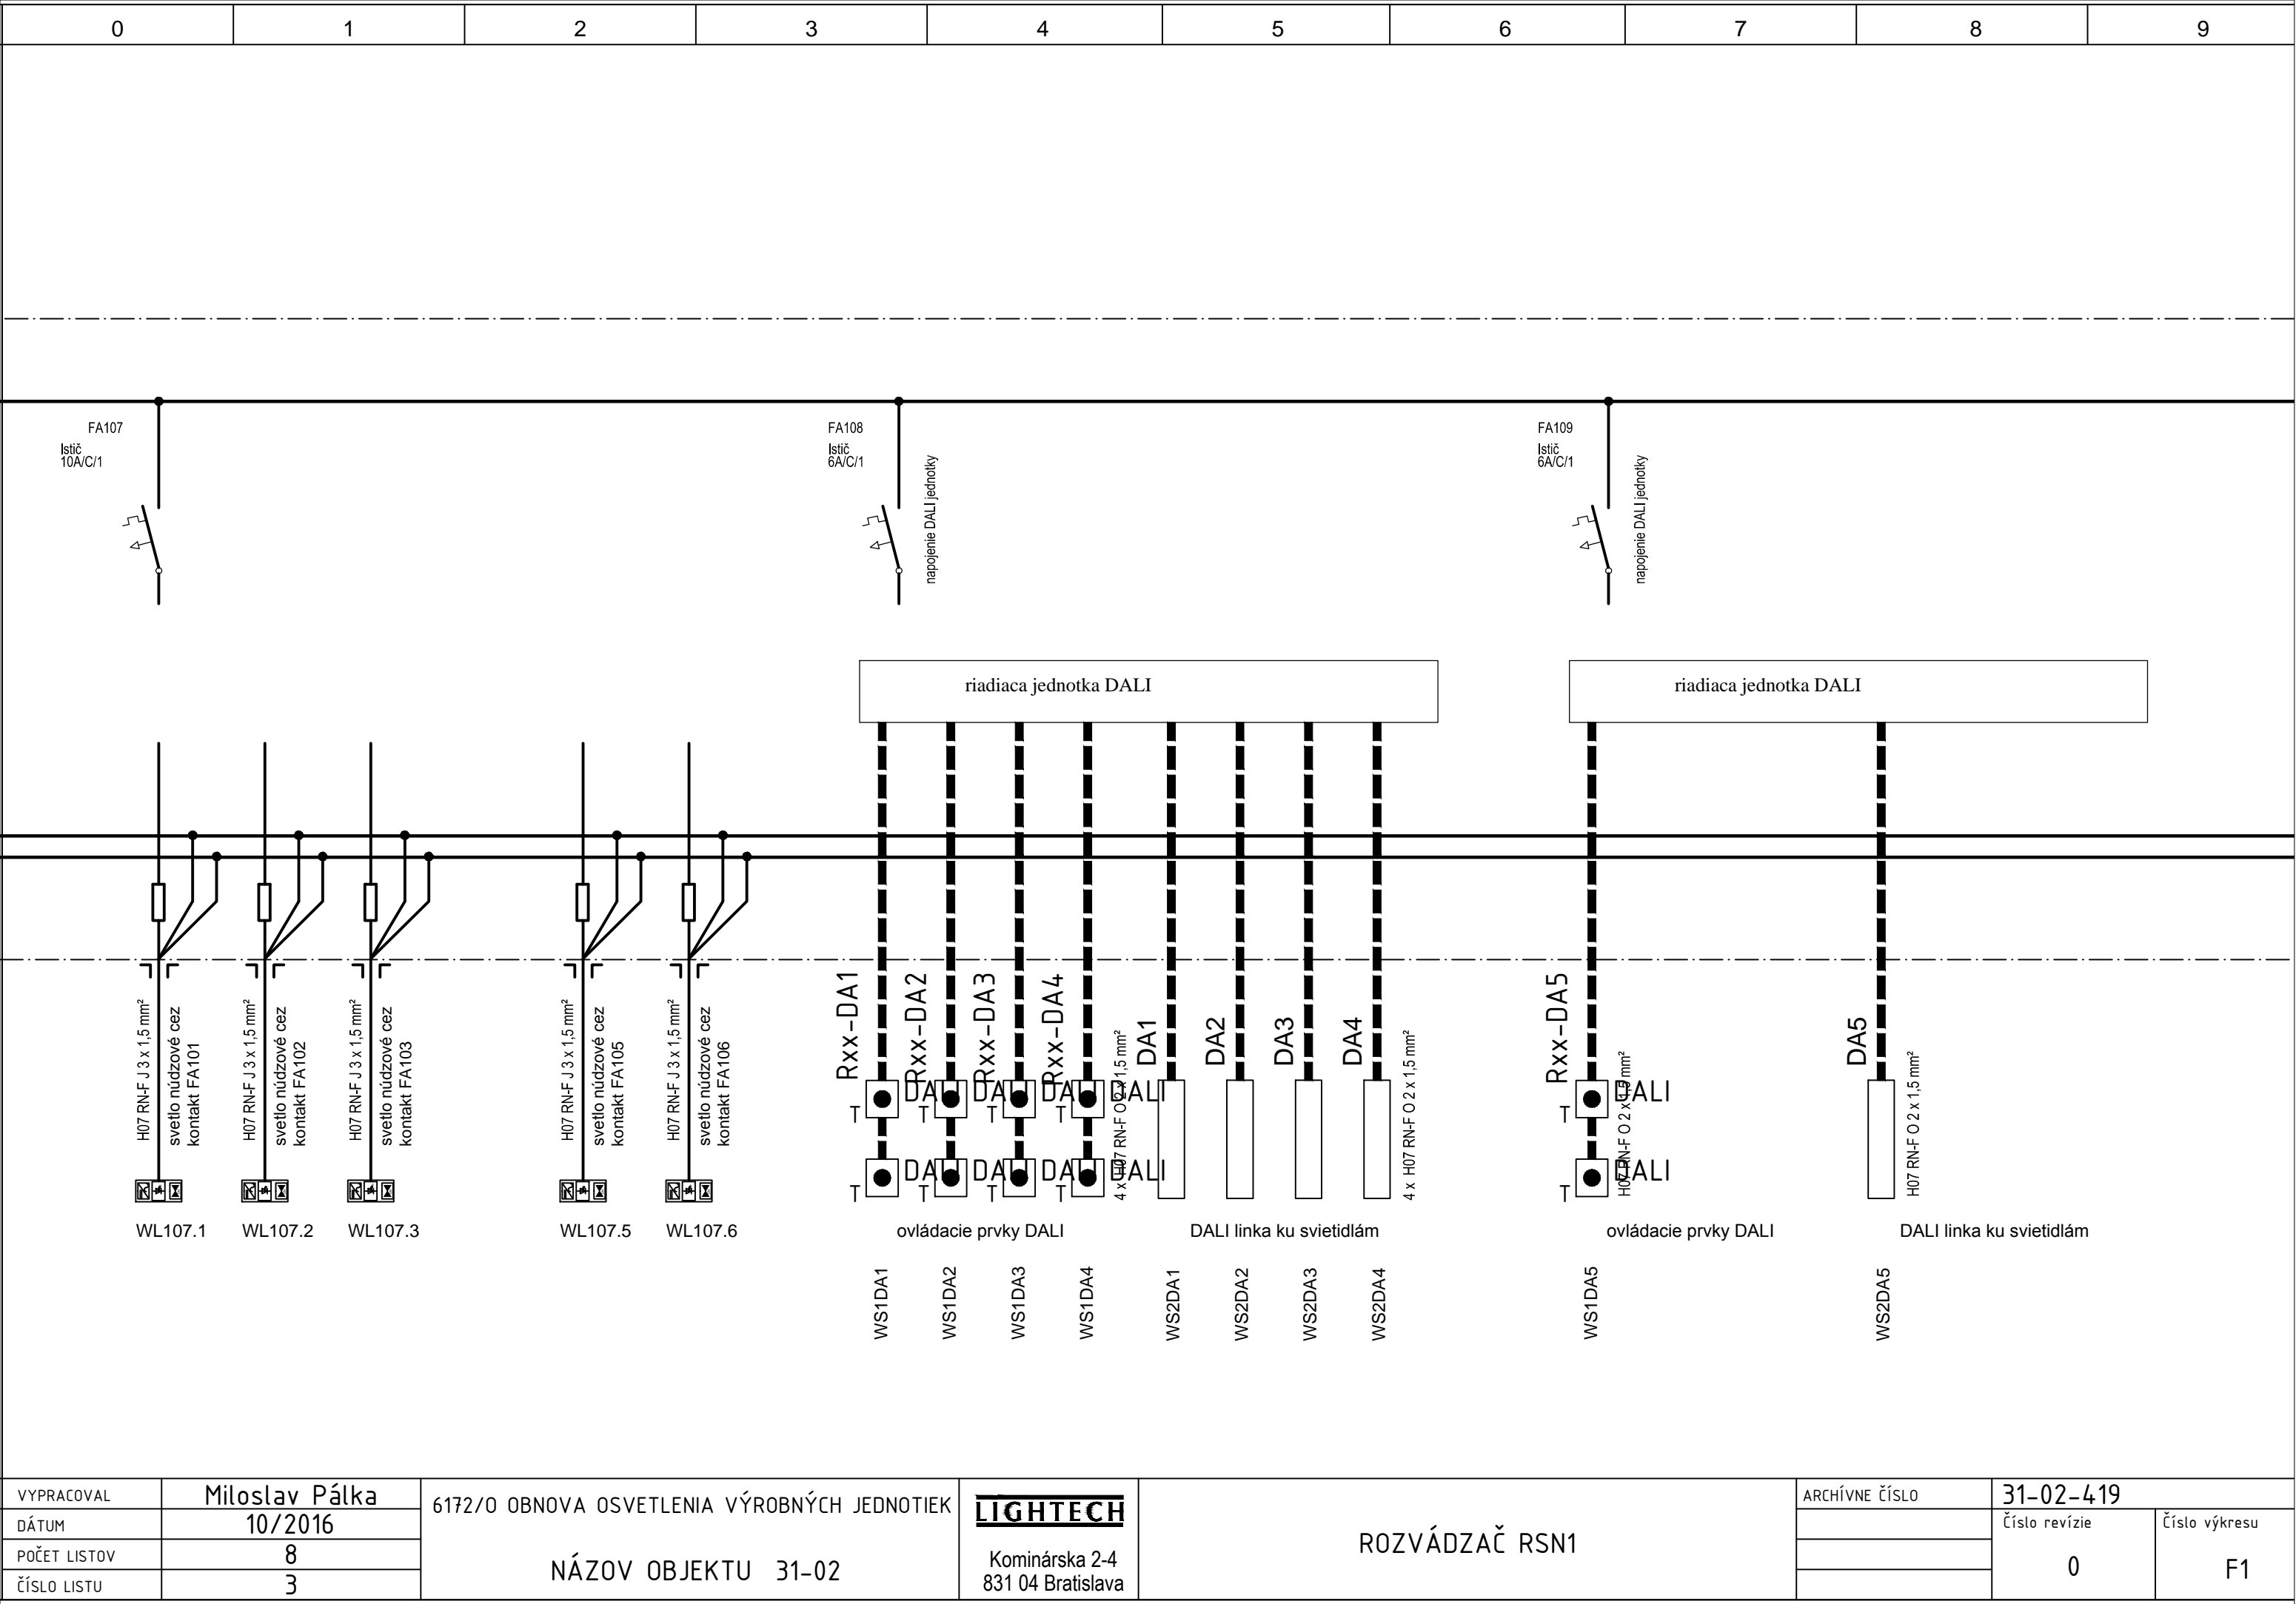

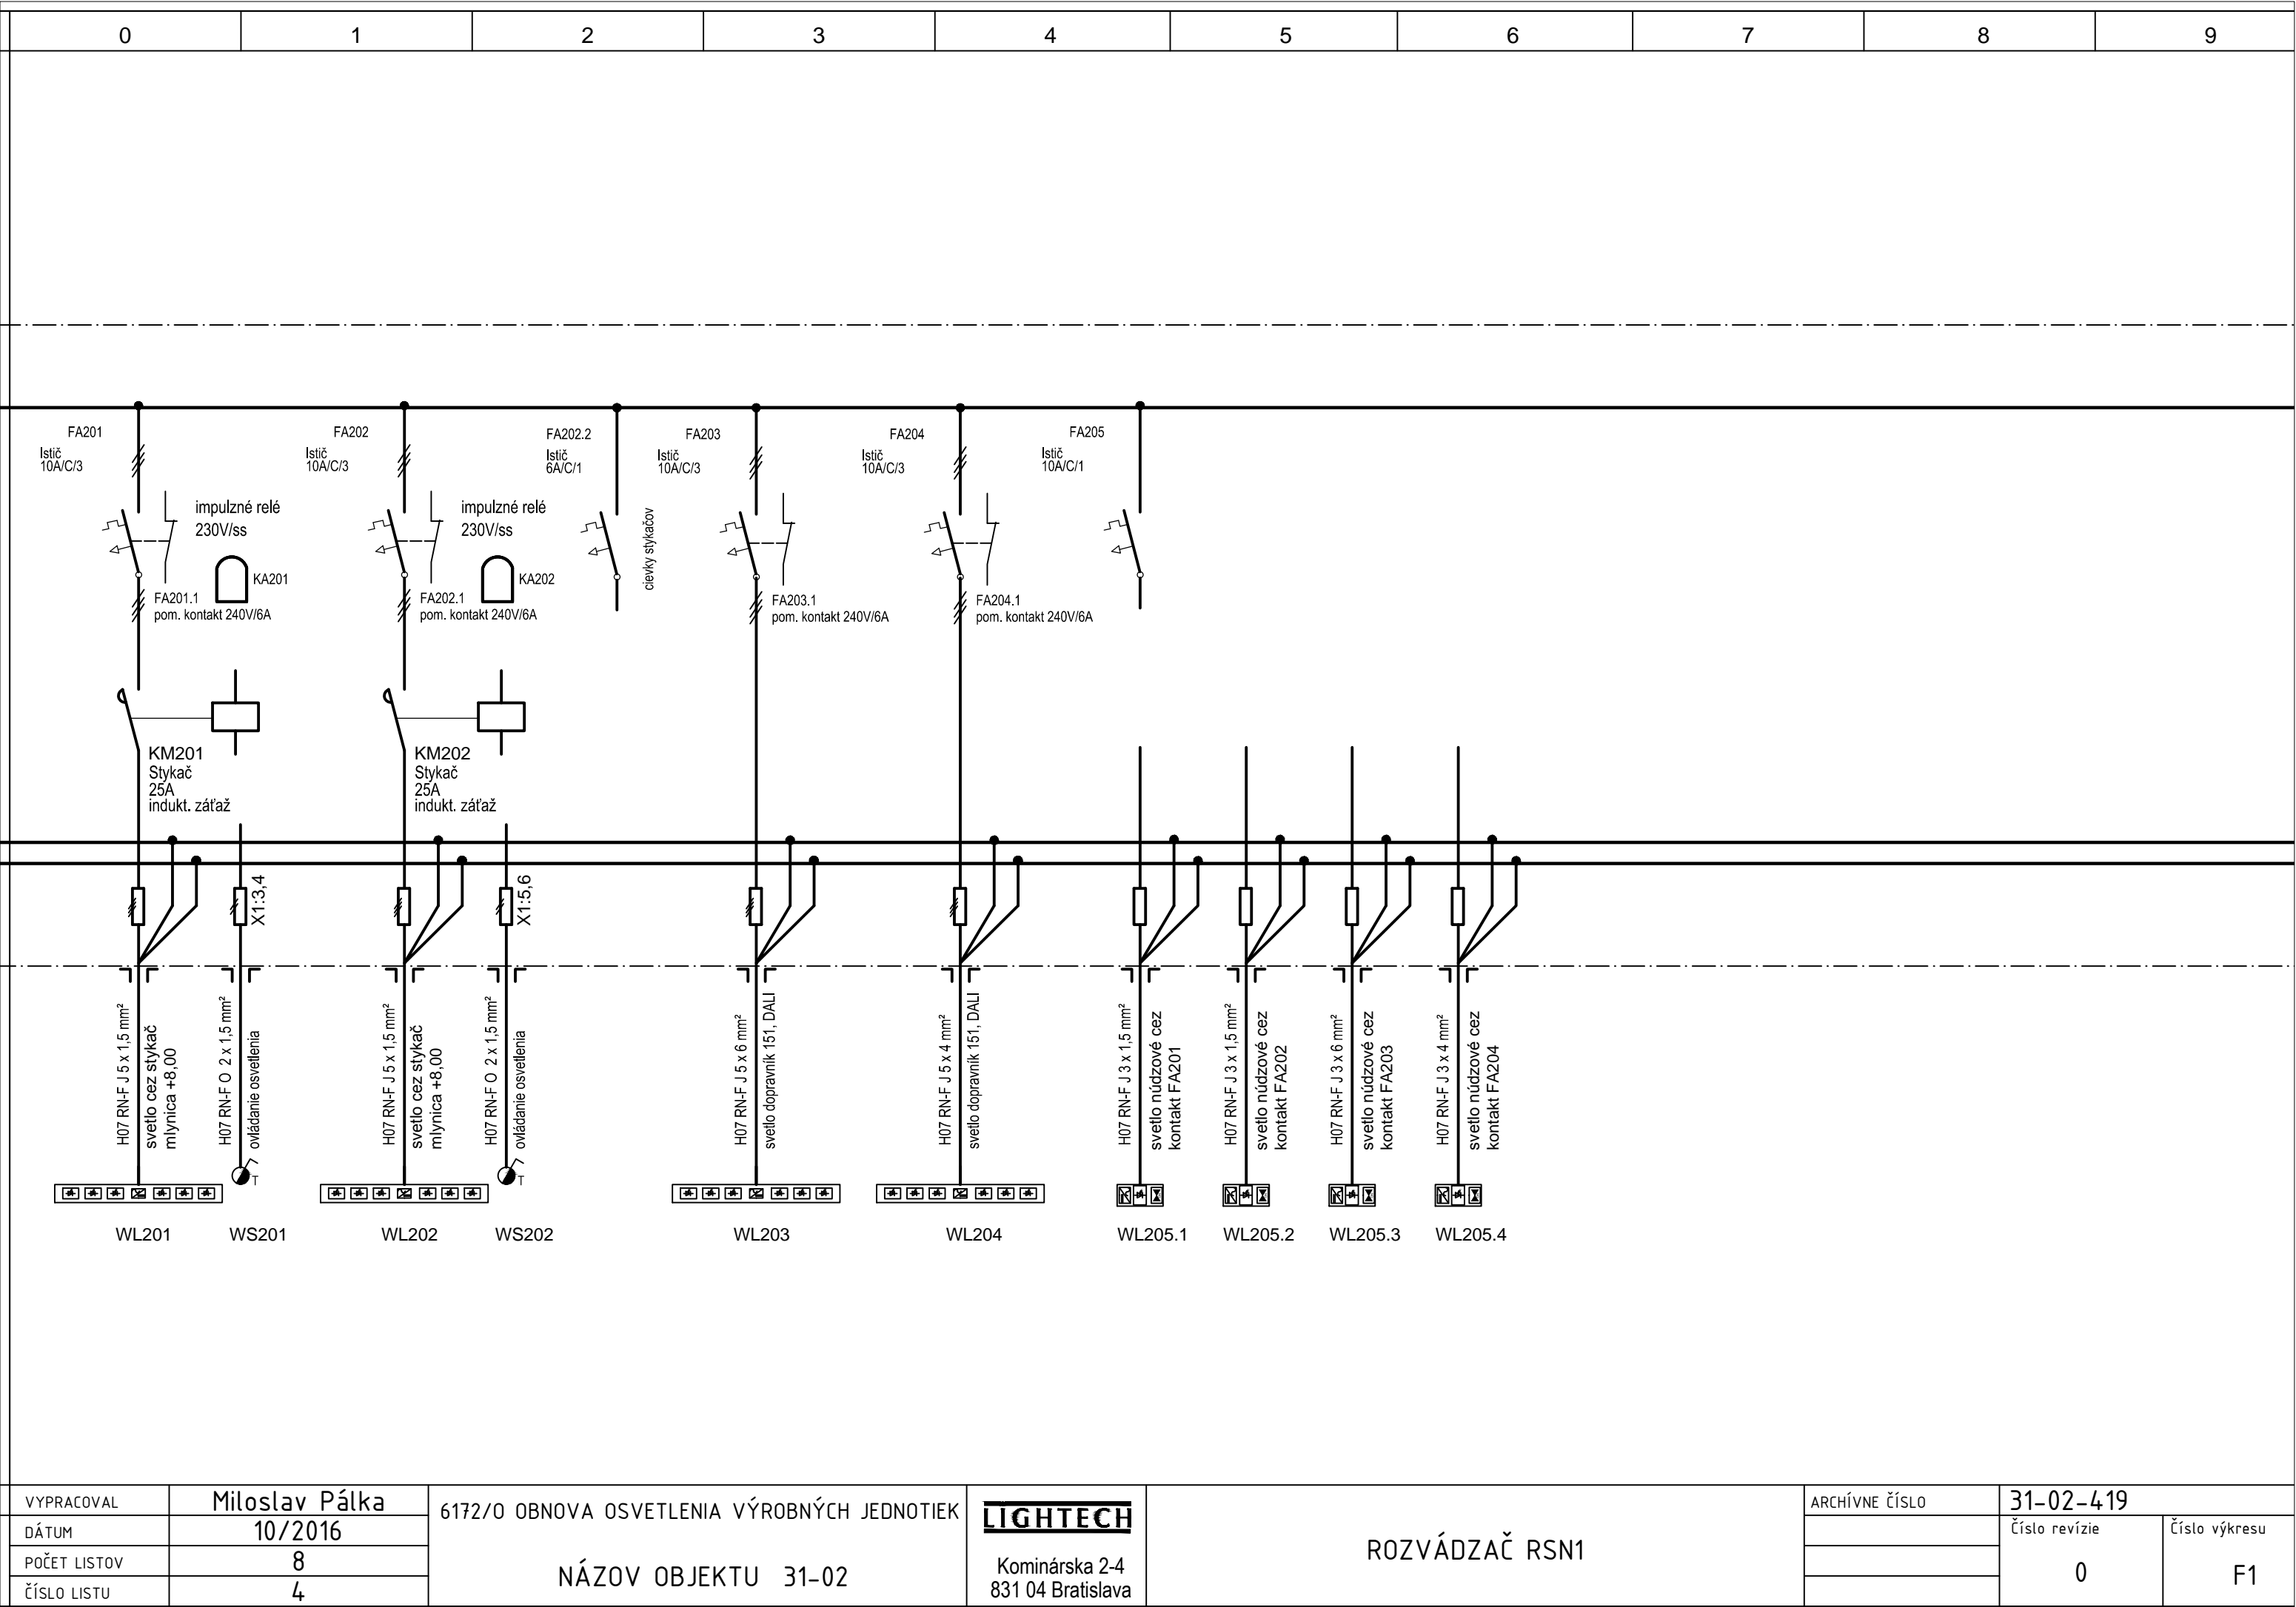



RIADKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA ROZVÁDZAČA RSN1

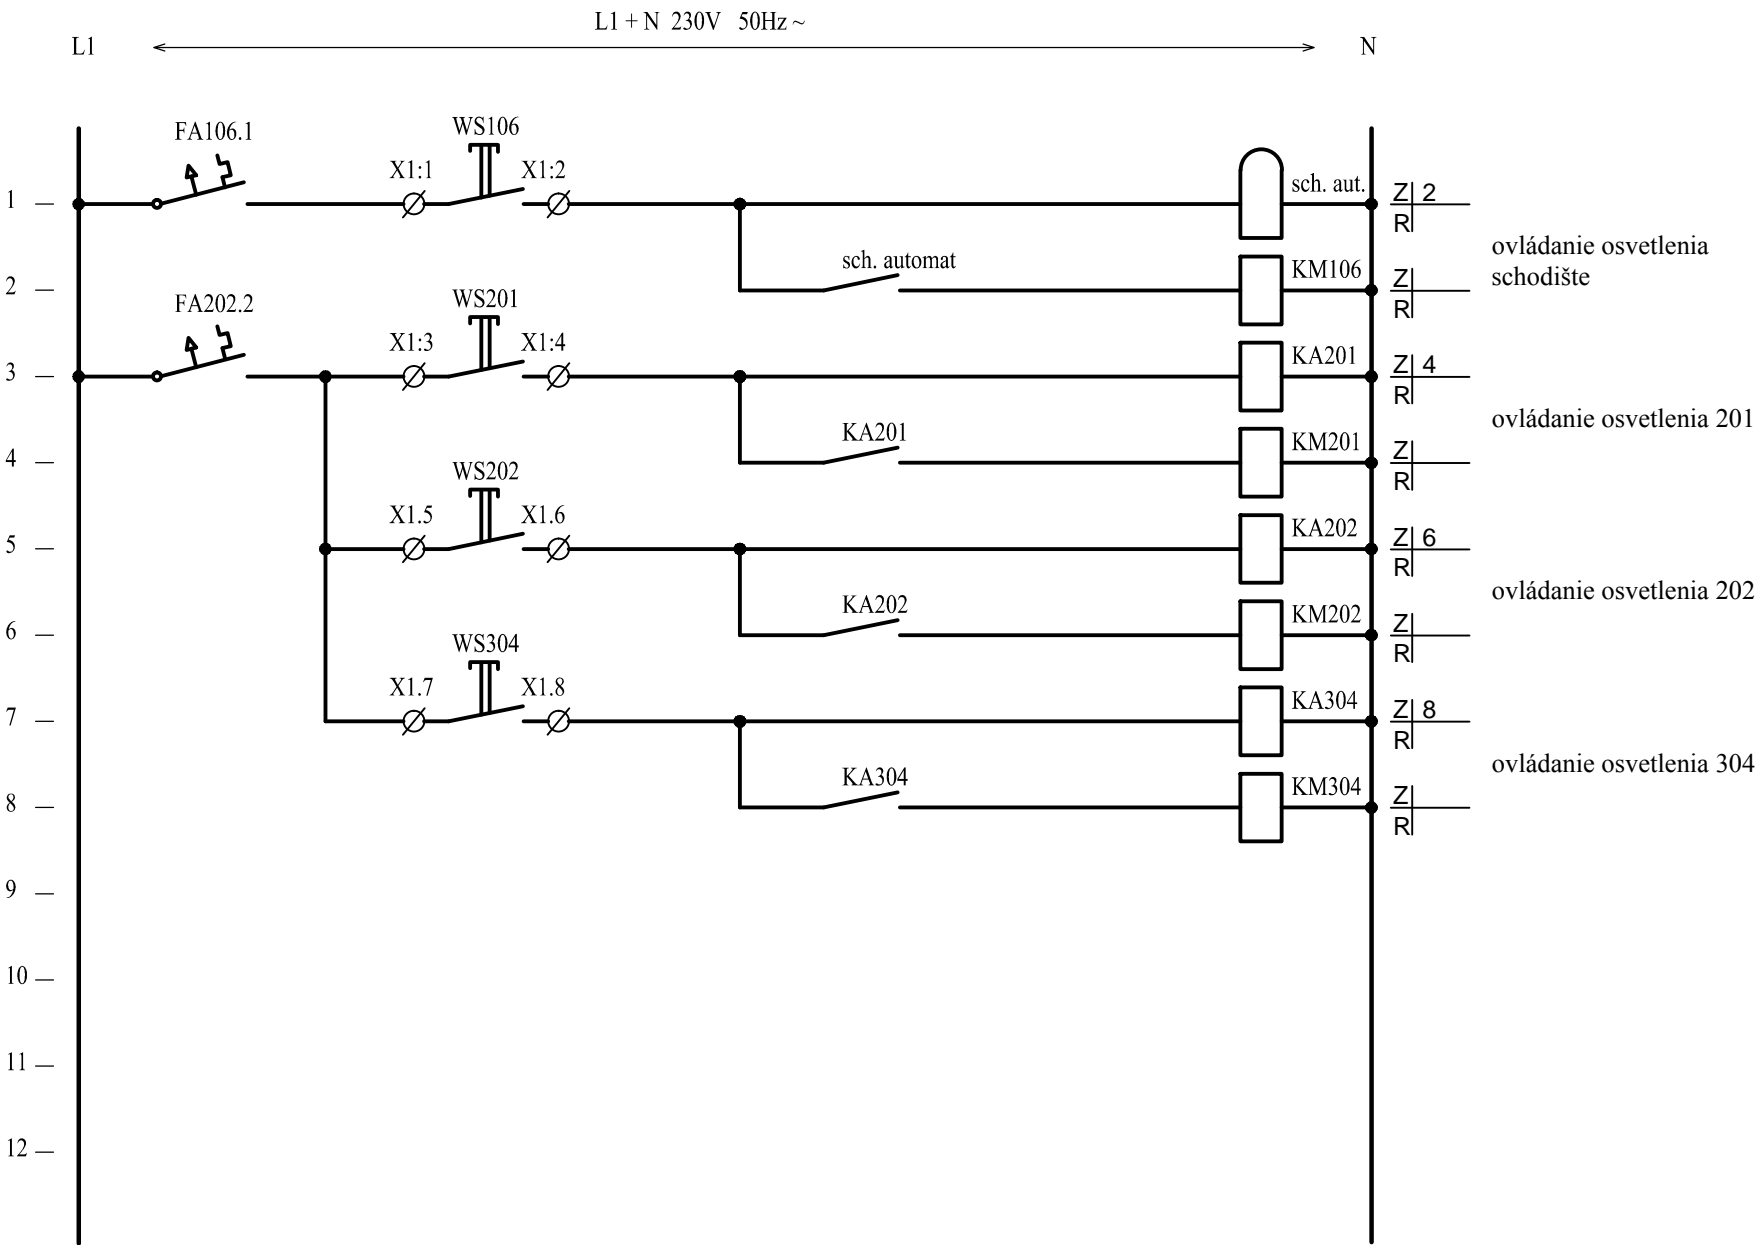

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div>RIADKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA ROZVÁDZAČA RSN1</div><div><div><div><div><div><div>L1</div><div>N</div></div><div>L1 + N 230V 50Hz ~</div></div><div><div><div><div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div></div><div><div><div><div>FA107</div><div>FA101.1</div><div>FA102.1</div><div>FA103.1</div><div>FA105.1</div><div>FA106.1</div><div>FA205</div><div>FA201.1</div><div>FA202.1</div><div>FA203.1</div><div>FA204.1</div></div><div><div><div><div>WL107.1</div><div>WL107.2</div><div>WL107.3</div><div>WL107.5</div><div>WL107.6</div><div>WL205.1</div><div>WL205.2</div><div>WL205.3</div><div>WL205.4</div></div></div></div><div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div><div>núdzové osvetlenie</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>									
VYPRACOVAL	Miloslav Pálka	6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK	NÁZOV OBJEKTU 31-02	<div><div>LIGHTECH</div><div>Kominárska 2-4 831 04 Bratislava</div></div>	ROZVÁDZAČ RSN1	ARCHÍVNE ČÍSLO		31-02-419	
DÁTUM	10/2016							Číslo revízie	Číslo výkresu
POČET LISTOV	8							0	F1
ČÍSLO LISTU	7								

RIADKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA ROZVÁDZAČA RSN1

