


Všetky svietidlá, káble a káblové trasy budú nové.  
V rozvádzači RS2 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu F2 "Prehľadová schéma rozvádzača RS2".


NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V

**OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:**  
**Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)**  
 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:  
 základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
 Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:  
 ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

**Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)**  
 Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
 Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo  
 Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:  
 zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

**Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÁTIIE SELV a PELV (kapitola 414)**  
 Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

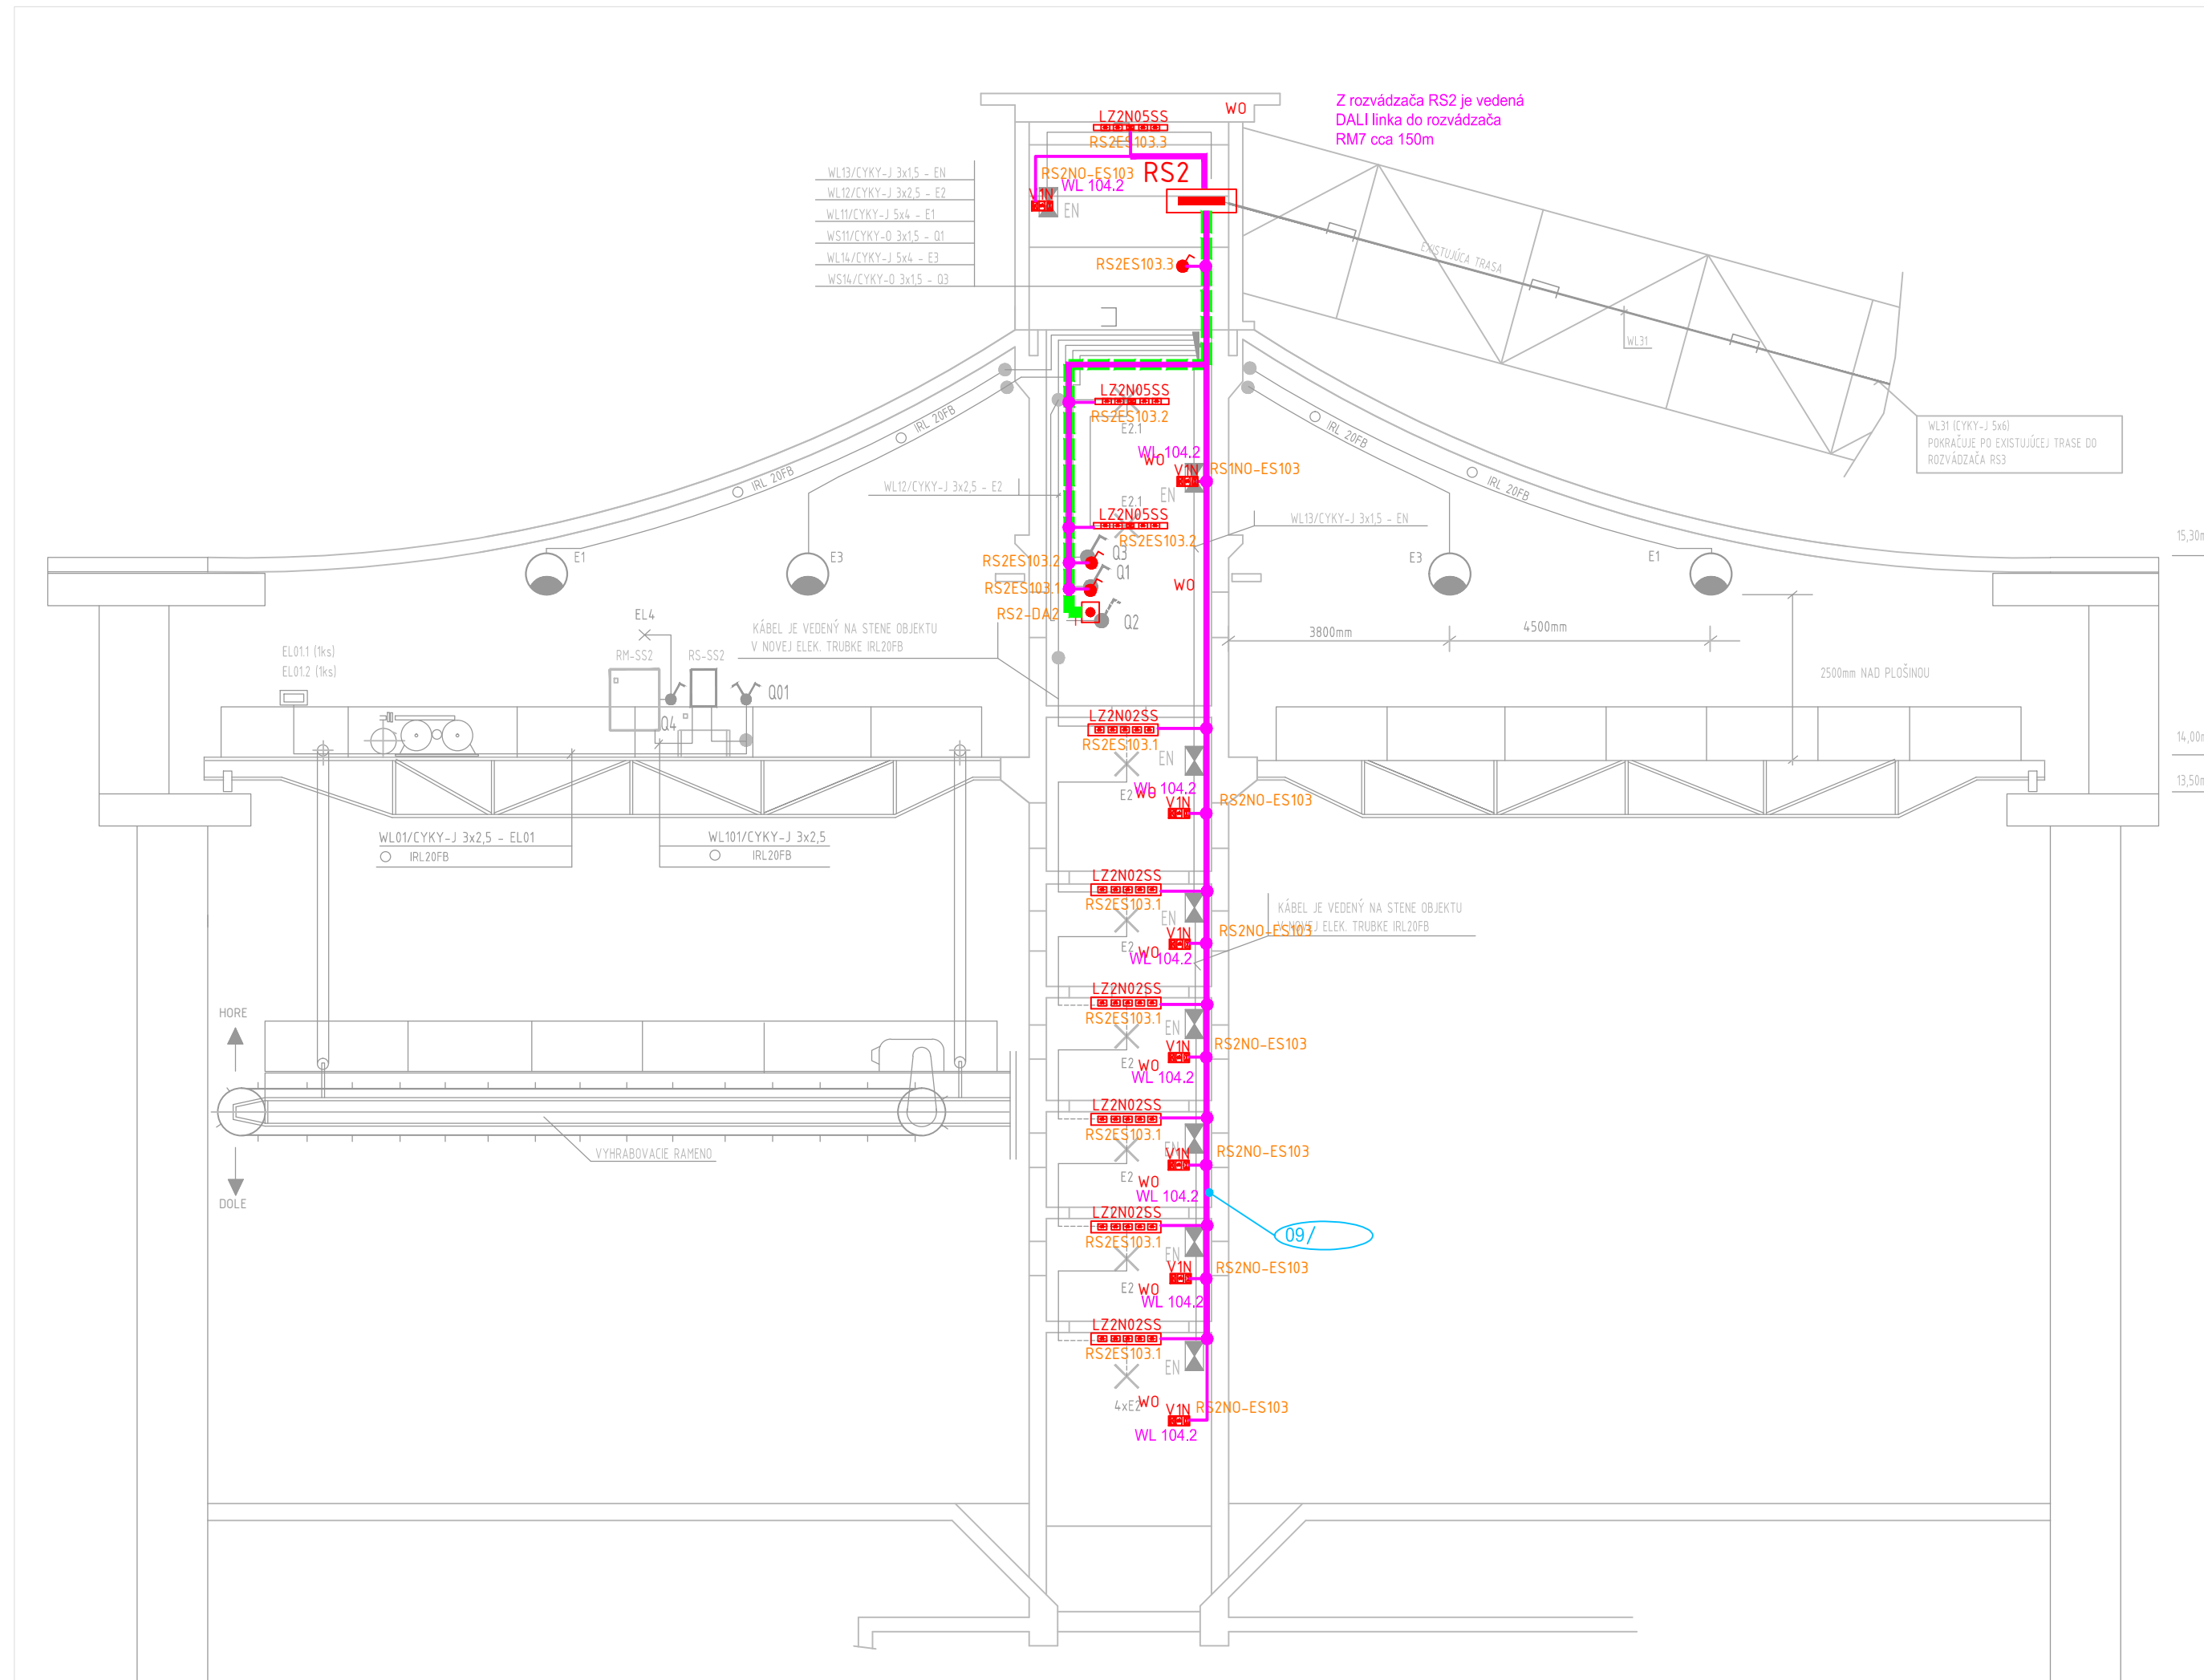

|  |       |             |   |  |        |  |        |   |   |
|--|-------|-------------|---|--|--------|--|--------|---|---|
| -  | -     | -           | - | -  | -      | -  | -      | - | - |
| Č. R.  | DÁTUM | POPIS ZMĚNY |   | VYPRACOVAL   | PODPIS | KONTROLOVAL  | PODPIS |   |   |
| PEČÁTKA A PODPIS:  |       |             |   | PEČÁTKA A PODPIS:  |        |   |        |   |   |
| PROJEKČNÝ TÍM<br>OSVĚTLENIE: Ing. JURAJ GALL<br>Ing. RICHARD KAČIČ<br>Ing. JOZEF JANUŠKA   |       |             |   | PROJEKČNÝ TÍM<br>ELEKTROINŠTALÁCIA: Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ<br>Ing. STANISLAV GAJDOS<br>Ing. BRANISLAV VINCUR<br>MILOSLAV PÁLKA |        | DÁTUM: 08 / 2016<br>OBERE: ŠACA<br>ČÍSLO ZÁKAZKY: 209-15<br>STUPEŇ: RPD<br>FORMÁT: 6x A4<br>MIERKA: 1:100<br>ČÍSLO OBJEKTU: 32-20<br>ARCHÍVNE ČÍSLO: 32-20-412 |        |   |   |
| ZODPOVEDNÝ PROJ.<br>OSVĚTLENIE: Ing. JURAJ GALL<br>INVESTOR: DUSLO, a.s., 927 03 ŠACA<br>ARCH.: <b>617/0 OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK</b> |       |             |   | ZODPOVEDNÝ PROJ.<br>ELEKTROINŠTALÁCIA: Ing. OLGA SEKEREŠOVÁ<br>ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA 6172 16 15 LIGHTTECH                 |        |  |        |   |   |
| NÁZOV OBJEKTU: <b>Skladby výrobkov NPK a doprava surovín</b>   |       |             |   |  |        |  |        |   |   |
| PRÍLOHA: <b>SKLAD 2 - Pôdorys nad +14,00, REZ</b>  |       |             |   | <b>E3</b>  |        |  |        |   |   |

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po uhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov."