


KU OBJEKTU NEBOLI DODANÉ REÁLNE STAVEBNÉ PODKLADY. ROZMERY MIESTNOSTÍ SÚ ODHADOVANÉ. NIE JE ICH MOŽNÉ POVAŽOVAŤ ZA REÁLNY STAVEBNÝ PODKLAD!

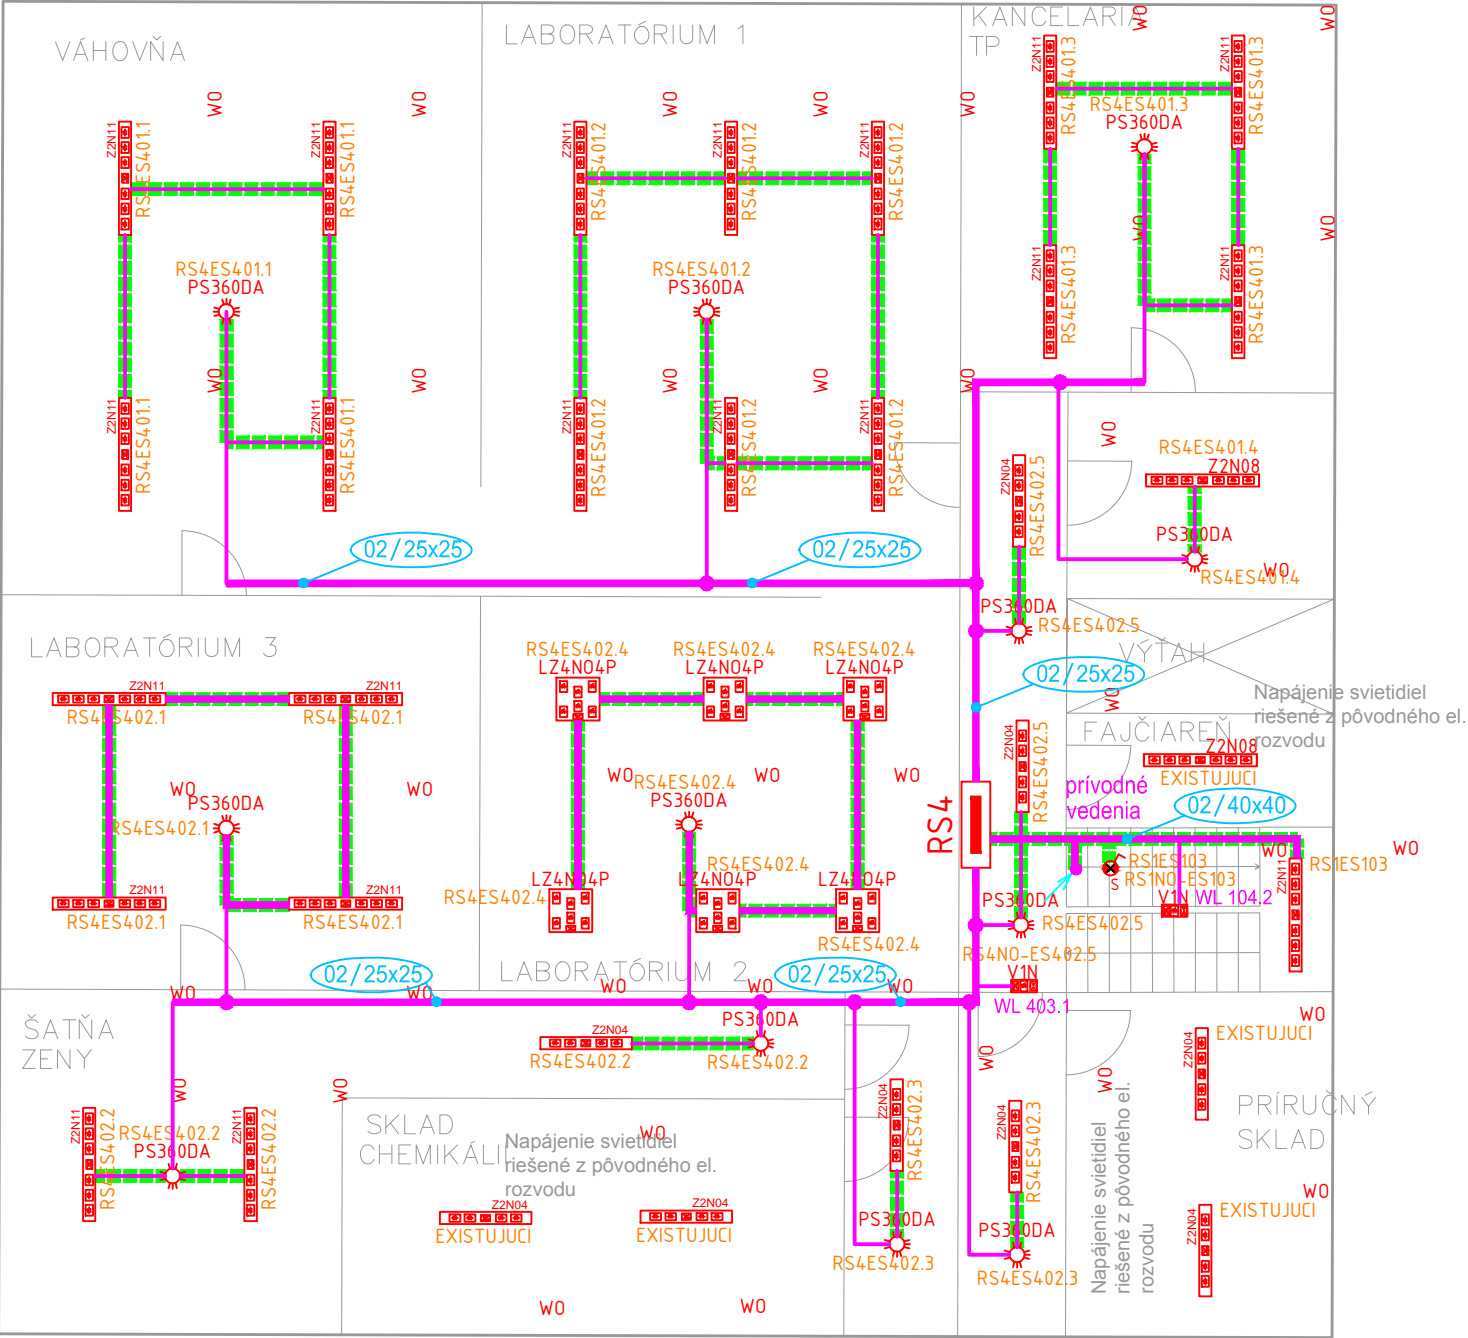

ROZVÁDZAČ RS4 (doplnenie)						
pr. obvod	kábel	spotrebič				
existujúca prístrojová náplň						
4NP						
WL401	CYKY J 3	x 1,5	mm2	svetlo 4NP		
WL402	CYKY J 3	x 1,5	mm2	svetlo 4NP		
WL403.1	CYKY J 3	x 1,5	mm2	svetlo núdzové cez kontakt FA402		

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
= 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

POZNÁMKA:

Svietidlá s označením "Existujúci" budú napojené z existujúcich prúdových obvodov, vrátane kabeláže.
Ostatné svietidlá a káblové rozvody vrátane uchytenia káblov sú nové!
V rozvádzači RS4 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "Prehľadová schéma rozvádzača RS4".

-	-	-	-	-	-
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL
PEČIATKA A PODPIS:			PEČIATKA A PODPIS:		
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:			PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:		
Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA			Ing. OL'GA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA		
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:			ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:		
Ing. JURAJ GALL			Ing. OL'GA SEKEREŠOVÁ		
INVESTOR:			ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA		
DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA			6172 16 15 LIGHTECH		
AKCIA:			6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK		
NÁZOV OBJEKTU:			SOCIÁLNA BUDOVA		
PRÍLOHA:			4. NADZEMNÉ PODLAŽIE		
			Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“		
			DÁTUM:		
			10 / 2016		
			OKRES:		
			ŠAĽA		
			ČÍSLO ZÁKAZKY:		
			209-15		
			STUPEŇ:		
			RPD		
			FORMÁT:		
			2x A4		
			MIERKA:		
			1:100		
			ČÍSLO OBJEKTU:		
			32-19		
			ARCHÍVNE ČÍSLO:		
			32-19-449		
			ČÍSLO PRÍLOHY:		
			E12		