


KU OBJEKTU NEBOLI DODANÉ REÁLNE STAVEBNÉ PODKLADY. ROZMERY MIESTNOSTÍ SÚ ODHADOVANÉ. NIE JE ICH MOŽNÉ POVAŽOVAŤ ZA REÁLNY STAVEBNÝ PODKLAD!

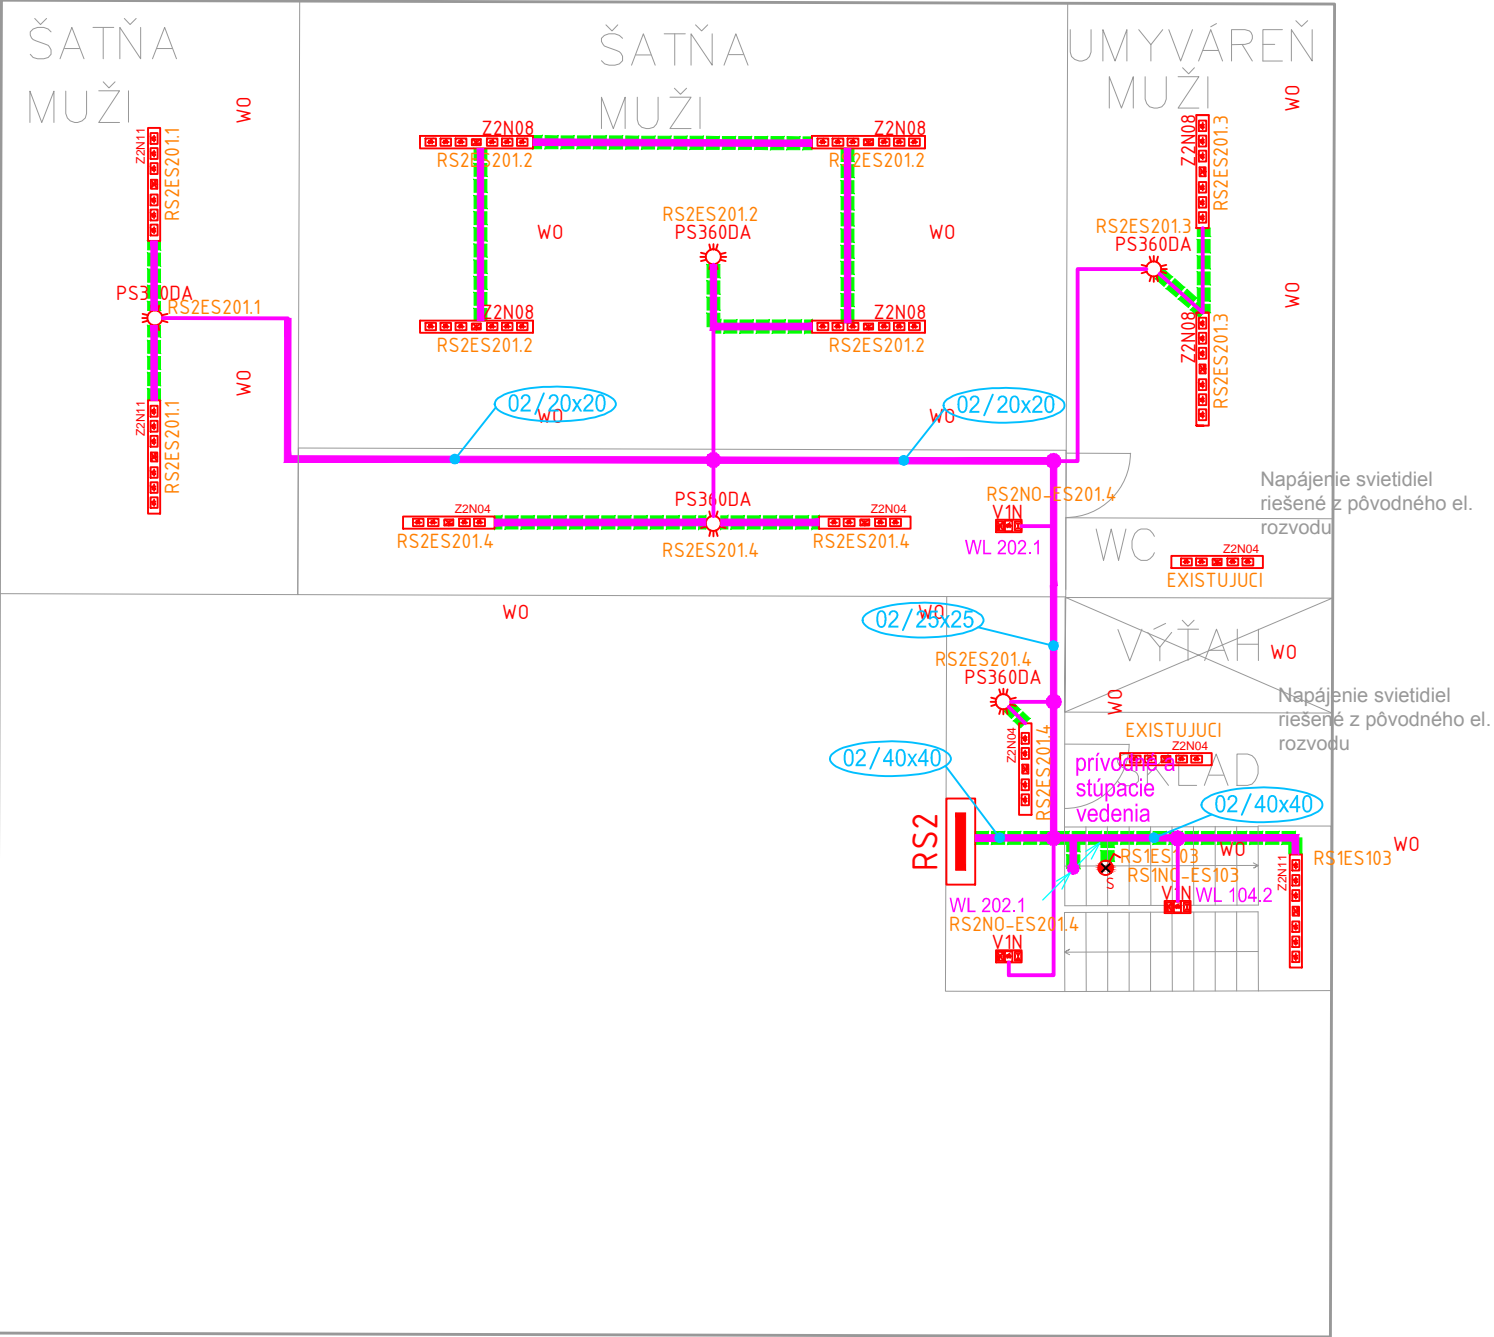

ROZVÁDZAČ RS2 (doplnenie)

pr. obvod	kábel	spotrebič
	existujúca	prístrojová náplň
2NP		
WL201	CYKY J 3 x 1,5 mm2	svetlo 2NP
WL202.1	CYKY J 3 x 1,5 mm2	svetlo núdzové cez kontakt FA201

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S  
= 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená: základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A  
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená: ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou  
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo  
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená: zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

POZNÁMKA:

Svietidlá s označením "Existujúci" budú napojené z existujúcich prúdových obvodov, vrátane kabeláže.  
Ostatné svietidlá a káblové rozvody vrátane uchytenia káblov sú nové!  
V rozvádzači RS2 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "Prehľadová schéma rozvádzača RS2".

-	-	-	-	-	-	
Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
PEČIATKA A PODPIS:			PEČIATKA A PODPIS:		<div><div></div><div>LIGHTTECH</div><div>PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE</div><div>LIGHTTECH, spol. s r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA tel: 00421 2 63 811 070 e-mail: lighttech@lighttech.sk http://www.lighttech.sk</div></div>	
PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:		Ing. OL'GA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA	
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:		Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:		Ing. OL'GA SEKEREŠOVÁ	
INVESTOR:		DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA		6172 16 15 LIGHTTECH	
AKCIA:			DÁTUM:			10 / 2016
6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK			OKRES:			ŠAĽA
NÁZOV OBJEKTU:			ČÍSLO ZÁKAZKY:			209-15
SOCIÁLNA BUDOVA			STUPEŇ:			RPD
PRÍLOHA:			FORMÁT:			2x A4
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE			MIERKA:			1:100
			ČÍSLO OBJEKTU:			32-19
			ARCHÍVNE ČÍSLO:			32-19-449
			ČÍSLO PRÍLOHY:			E10
Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“						