Obj. 31-02 MLYNICA DOLOMITU

PODLAŽIE +8,0m (M1:100)

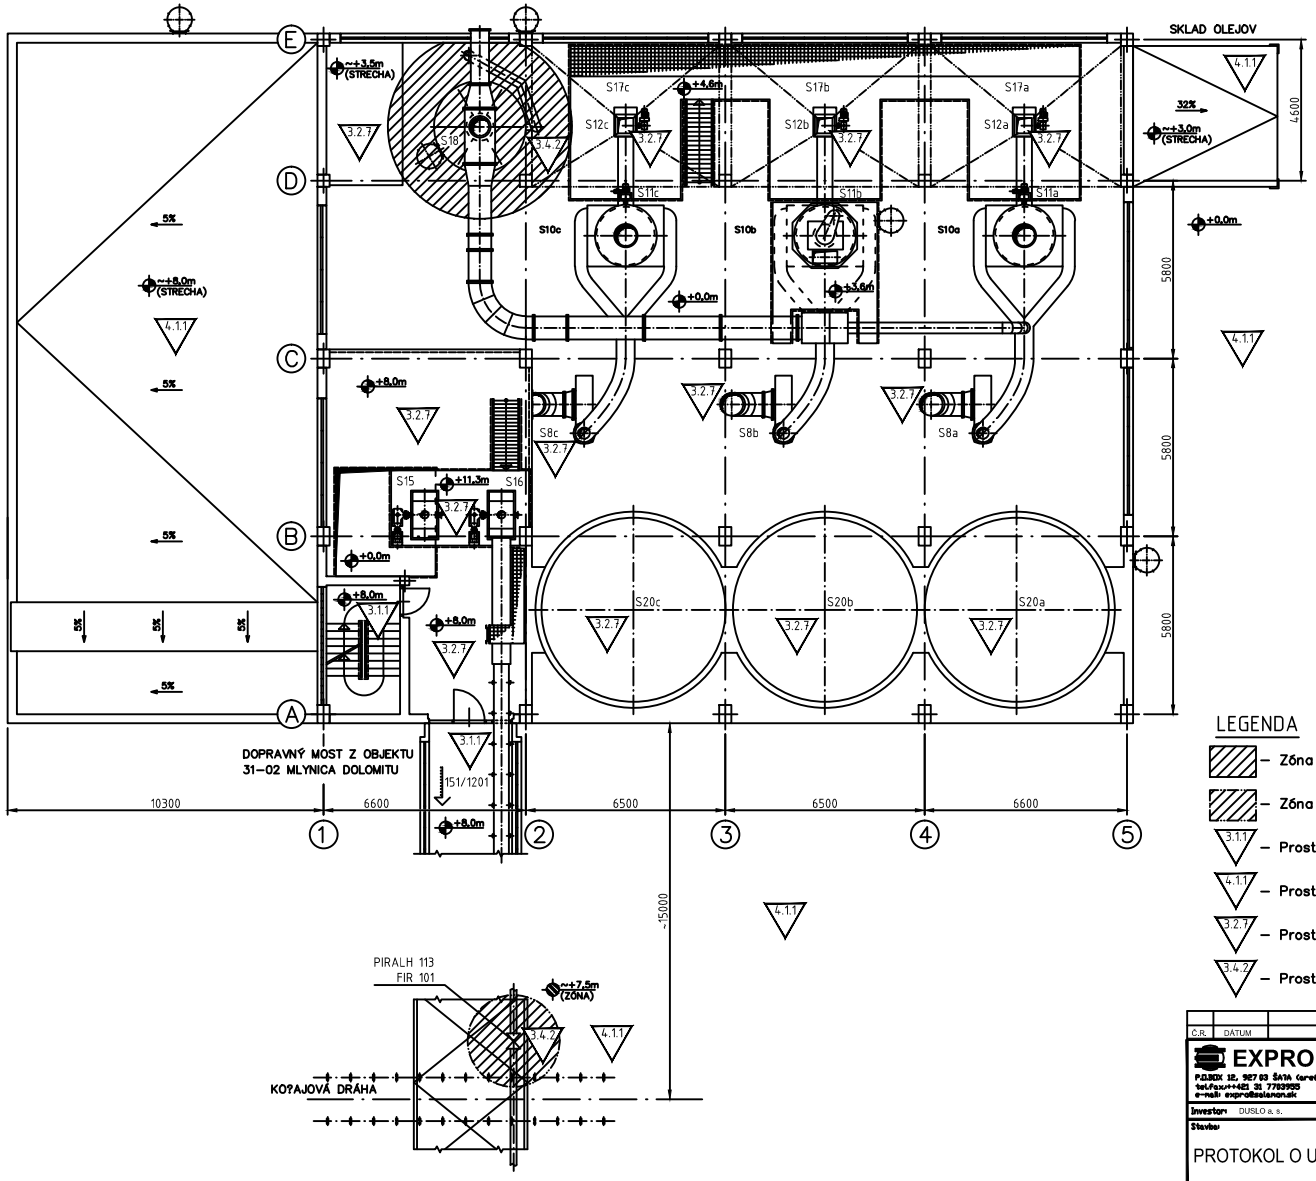

LEGENDA

- Zóna 2
- Zóna 2 s výškovým určením
- 3.1.1 – Prostredie základné
- 4.1.1 – Prostredie vonkajšie
- 3.2.7 – Prostredie prašné s prachom nehor?avým
- 3.4.2 – Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu hor?avých plynov a pár

Č.R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS

EXPRO s.r.o.
P.O.BOX 12, 927 03 ŠAŤA (areál DUSLA)
tel./fax:++421 31 7703955
e-mail: expro@solamon.sk

Zodpovedný projektant: Ing. Gál
HIP
Vypracoval: Lenická, Ing. Tokár
VTÚ: Ing. Guizon
Investor: DUSLO a. s.
Miesto stavby: Šaťa
Dátum: 05.2010
Účel PD:
Čzákazky: 6609
Formát: A3.2
Mierka: 1:100

Stavba: MLYNICA DOLOMITU
PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
31-02 Mlynica dolomitu, 31-03 Drviereň, 31-04 Sklad dolomitu

Obsah: PODLAŽIE +8,0m

ČÍSLO KOPIE
ČÍSLO VÝKRESU: 3D-06

ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA
ARCHÍVNE ČÍSLO INVESTORA

NÁZOV-VÝKRESU
© expro "B-41-840x594-8x4.4.DWG"