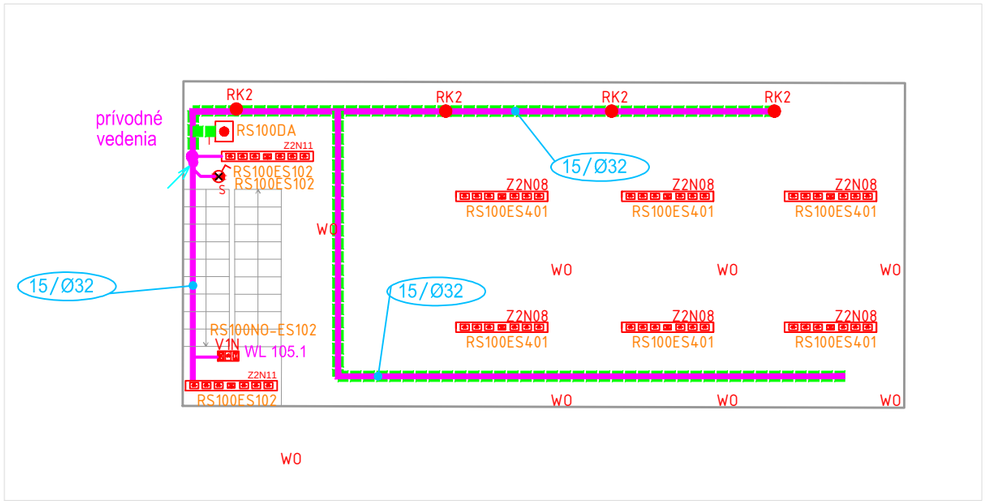

ROZVÁDZAČ RS100 (doplnenie)

pr.	Obvod	kábel						spotrebič
	existujúca prístrojová náplň							
1NP								
	WL101	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo 1NP DALI
	WL102	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo schodište cez schodišťový automat
	WL103	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo 2NP DALI
	WL104	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo AdBlue
	WL105.1	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo núdzové cez kontakt FA102
	WL106							napájanie riadiacej jednotky DALI
2NP								
	WL201	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo 2NP DALI
3NP								
	WL301	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo 3NP DALI
4NP								
	WL401	H07 RN-F	J	3	x	1,5	mm2	svetlo 4NP DALI

LEGENDA ELEKTRO A POZNÁMKY - POZRI VÝKRES E1

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
= 24V

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:
základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:
ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená: základnou izoláciou
Ochrana pri poruche je zabezpečená: prídavnou izoláciou, alebo
Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená:
zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami

Ochranné opatrenie: MALÉ NAPÄTIE SELV a PELV (kapitola 414)

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

POZNÁMKA:

Všetky svietidlá a káble budú nové.
V rozvádzači RS100 sa doplní nová prístrojová náplň podľa výkresu "Prehľadová schéma rozvádzača RS100".

Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
-	-	-	-	-	-	-

PEČIATKA A PODPIS:

PEČIATKA A PODPIS:

LIGHTECH
PROJEKTY – INŽINIERING – AUDITY – OSVETLENIE
LIGHTECH, spol. s r.o.
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - SLOVAKIA
tel: 00421 2 63 811 070
e-mail: lightech@lightech.sk
http://www.lightech.sk

PROJEKČNÝ TÍM OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL Ing. RICHARD KAČÍK Ing. JOZEF JANUŠKA	PROJEKČNÝ TÍM ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ Ing. STANISLAV GAJDOŠ Ing. BRANISLAV VINCÚR MILOSLAV PÁLKA	DÁTUM:	10 / 2016
				OKRES:	ŠAĽA
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	209-15
ZODPOVEDNÝ PROJ. OSVETLENIE:	Ing. JURAJ GALL	ZODPOVEDNÝ PROJ. ELEKTROINŠTALÁCIA:	Ing. OĽGA SEKEREŠOVÁ	STUPEŇ:	RPD
INVESTOR:	DUSLO, a.s., 927 03 ŠAĽA	ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA	6172 16 15 LIGHTECH	FORMÁT:	2x A4
				MIERKA:	1:100
				ČÍSLO OBJEKTU:	32-19/c
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	32-19-449
				ČÍSLO PRÍLOHY:	**E17**

AKCIA:
6172/O OBNOVA OSVETLENIA VÝROBNÝCH JEDNOTIEK

NÁZOV OBJEKTU:
DAM

PRÍLOHA:
4. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Táto dokumentácia, vrátane všetkých príloh, sa stáva, po úhrade zmluvnej ceny, vlastníctvom investora okrem toho duševného vlastníctvom projektanta, ktoré má samostatne chránené podľa autorského zákona č.185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.“